
SINOSTAR
中辰股份
股票代码:300933

35kV

90 ,

250 , 5

70 ,

160 ,

150 , 5

1

2

3

4

5 1 6

a -5 +40

b 95% +35);

c 5mm3/min

d

e

f 250mg/m2*24h

g 300mg/m2*24h

6


7

1

2

3 T

4

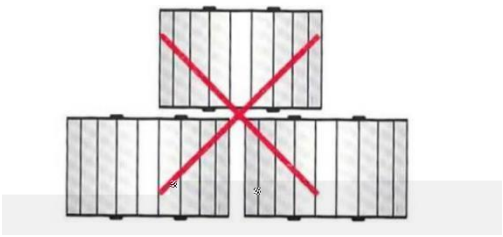


1










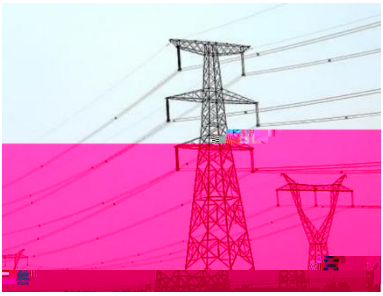

2

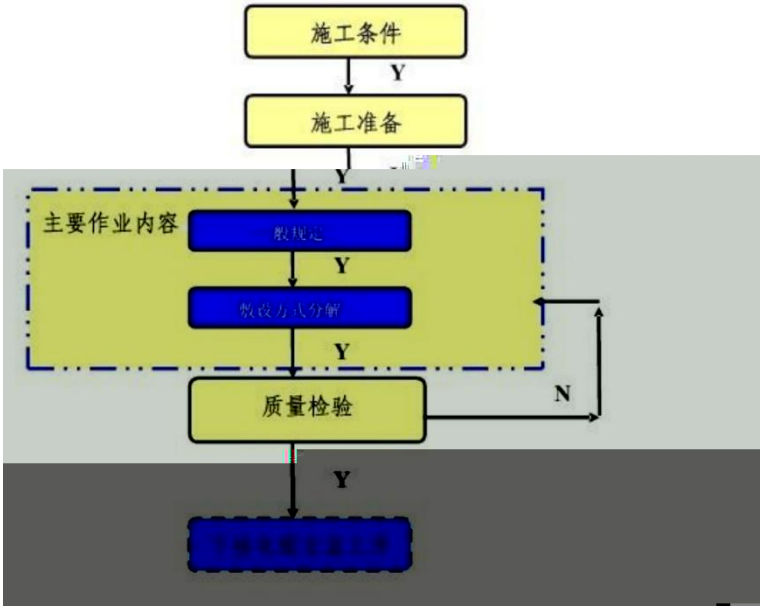

3

1

2

3)

4)

5)

6)

4

1)



2

3

-20

0 0

4

5-10

72 25 24-36

+5

1 0

5)

6)

7)













8)

10%

1.5

100mm

9)

5mm

5mm

150-200mm 250mm

10mm

5mm


10mm

10)


40%

5


1)

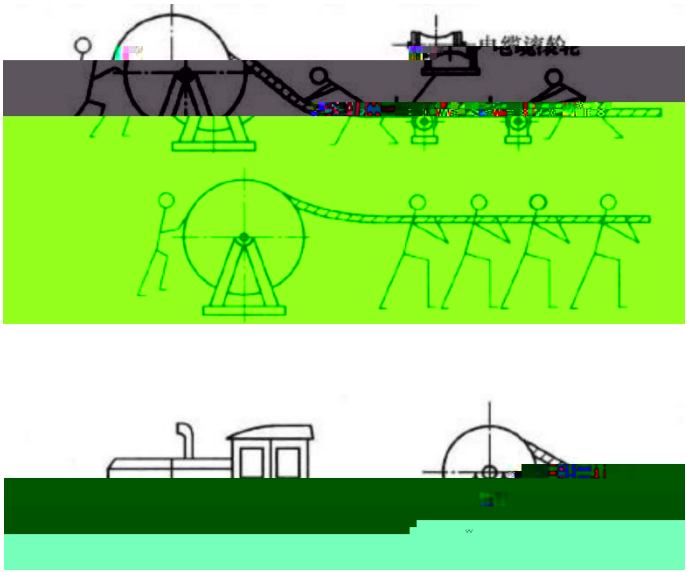


2)

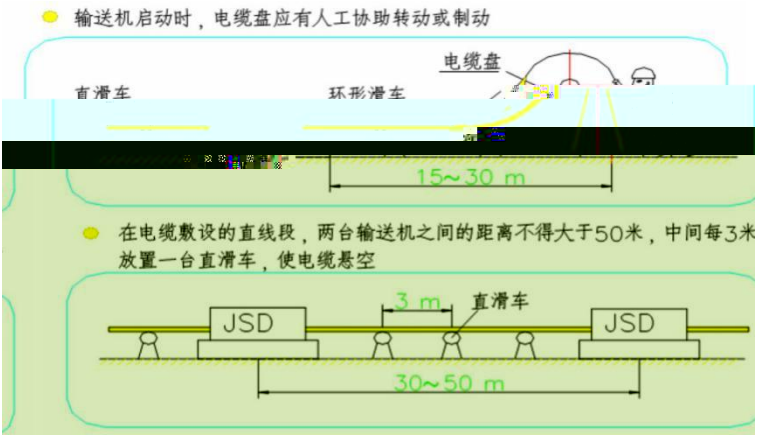
输送机启动时，电缆盘应有人工协助转动或制动
电缆盘
直滑车
环形滑车
15~30 m
在电缆敷设的直线段，两台输送机之间的距离不得大于50米，中间每3米
放置一台直滑车，使电缆悬空
3 m
直滑车
JSD
JSD
30~50 m


3)

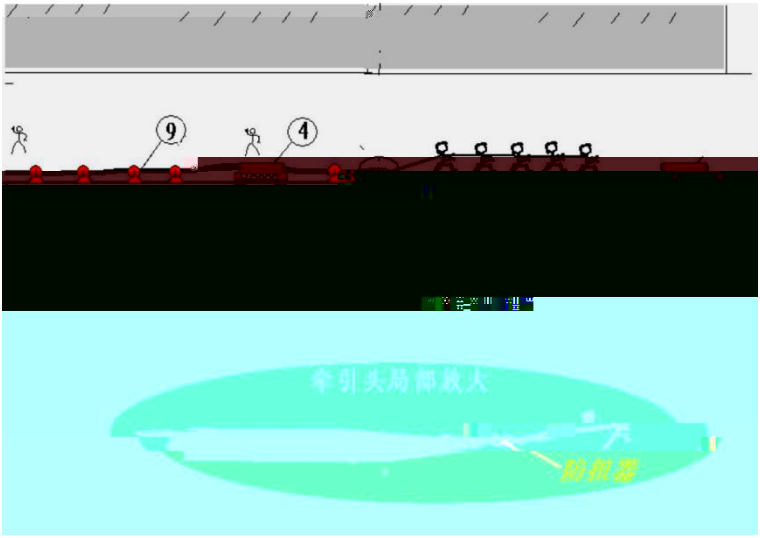
9
4
牵引头局部放大


4)

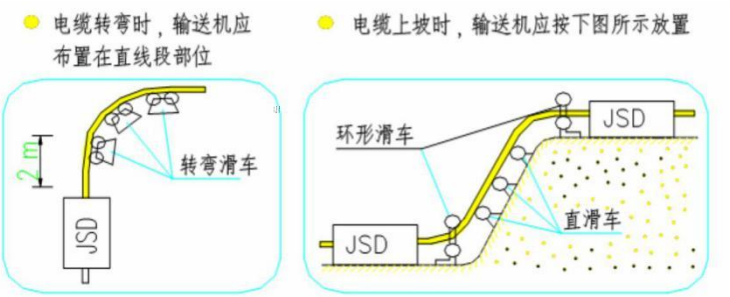
电缆转弯时，输送机应布置在直线段部位
电缆上坡时，输送机应按下图所示放置
2m
转弯滑车
JSD
环形滑车
JSD
JSD
直滑车

5)

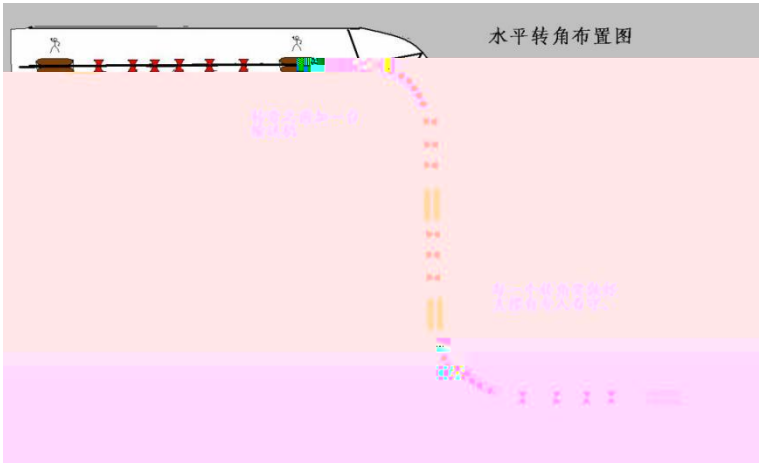
水平转角布置图

6)

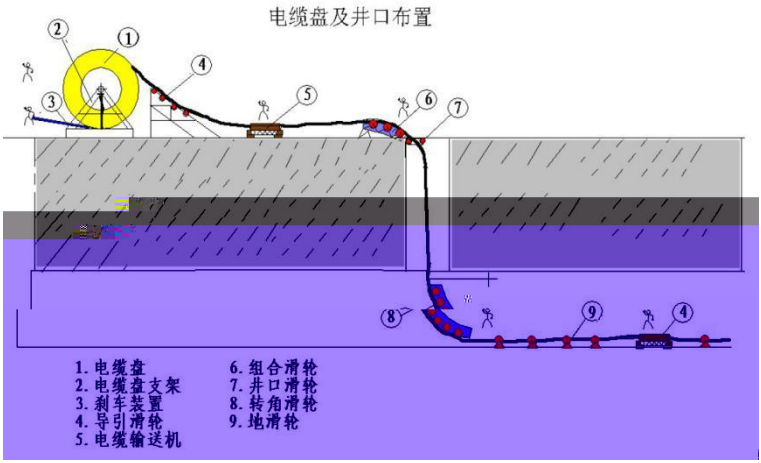
电缆盘及井口布置
1. 电缆盘
2. 电缆盘支架
3. 刹车装置
4. 导引滑轮
5. 电缆输送机
6. 组合滑轮
7. 井口滑轮
8. 转角滑轮
9. 地滑轮

7)

6

1)

2)

3)

4)

5)

7

1)

15m/min

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

●

20

15

15

12

●

12

6

●1kV

25mm 4

25mm 6

●10kV 35kV

20

15

8

1)

2)

3)

4)

5)

6)


7)

8)

9) 25mm

2000

1)

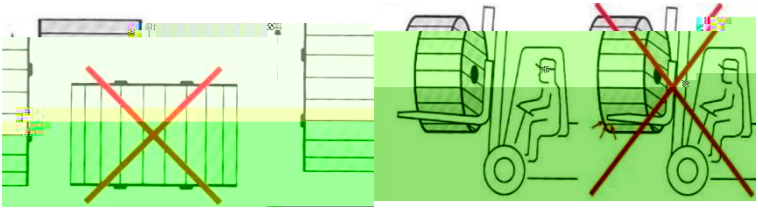

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)